

CONTESTACIÓN AL INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE  
LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD REDACTADO POR SINPROMI S.L.

---

## **MEJORA DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE HORACIO NELSON 34**

Término municipal de SANTA CRUZ DE TENERIFE

Encargo: EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Arquitecta: SILVIA BUJÁN ÁLVAREZ, colegiado nº 2.854 del C.O.A.TENERIFE

Junio de 2019

A tenor del Informe Técnico sobre el Cumplimiento de la normativa de Accesibilidad del Proyecto Básico y de Ejecución “Mejora del Edificio sito en la calle Horacio Nelson 34” en Santa Cruz de Tenerife realizado por la Sociedad Insular para la Promoción de las personas con Discapacidad S.L. a petición del **Servicio Técnico de Patrimonio y Mantenimiento, Área de Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife**, se tiene a bien adjuntar el presente informe como anexo al mencionado proyecto en contestación del primero:

**1. Aparcamientos Reservados para Usuario de silla de Ruedas:**

Se tendrá en cuenta las consideraciones del informe recibido incluyendo 1 plaza de aparcamiento reservada con los aspectos de dimensiones e itinerario accesible que se han de cumplir. Se recoge en el plano *DB HS\_SUA\_ACC\_HN*.

**2. Acceso:**

Se tendrá en cuenta en la ejecución de la obra las observaciones que recoge el informe.

**3. Punto de información Accesible:**

Se ha modificado el plano A08 en el que se detalla el mueble para garantizar tal y como solicitan que el trabajador disponga de un puesto de trabajo cómodo.

Por otro lado, se dotará de un sistema de bucle de inducción magnético portátil (plano *DB HS\_SUA\_ACC\_HN*) para favorecer la comunicación con las personas de discapacidad auditiva, usuarios de audífonos o implante coclear.


**5. Escaleras:**

Se ha colocado la franja de pavimento especial señalizador con acanaladura perpendicular al eje de la escalera de 0,80 m de longitud y del ancho de la escalera al inicio y al final de la misma tal y como se indica en el informe.

**6. Ascensor:**

Se han modificado las dimensiones del ascensor para que sea de 1,40 m x 1,40 m según indica la normativa UNE-EN- 81 70:2004 relativa a la “accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”.

Se verificará en la ejecución de la obra que no existe ningún impedimento para la inserción del ascensor y sus dimensiones en el espacio existente destinado a tal fin teniendo en cuenta que es una reforma de un edificio existente y catalogado.

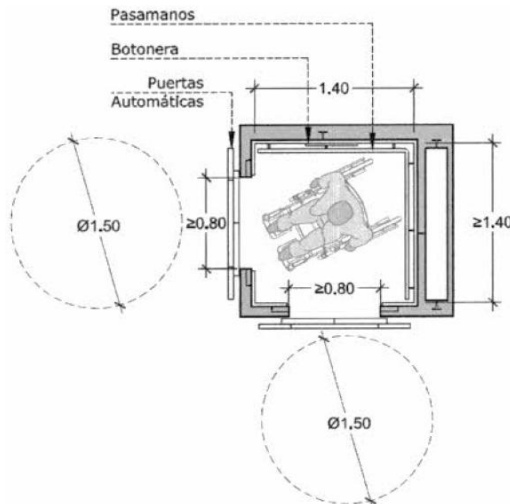

## 7. Aseos Público:

En cuanto a las puntualizaciones del aseo accesible situado en la planta baja se eliminará de las mediciones la barra del lavabo y se colocará doble barra en el inodoro, una a cada lado.

## 10. Alcorques:

Hay que tener en cuenta que el proyecto no incluye el mobiliario del edificio y las recomendaciones que recoge el informe de Sinpromi se tendrán que tener en cuenta a la hora de la instalación su instalación. Respecto a los mecanismos sí se ha tenido en cuenta en la redacción del proyecto.

## 14. Señalización y señalética:

Se tendrán en cuenta las consideraciones hechas en este punto en cuanto a los pictogramas a utilizar en la señalética de los aseos accesibles y los ascensores de planta durante la ejecución de la obra garantizando que el resultado final de la misma cumple.

Respecto al resto de señalética del edificio no está incluida en el proyecto.

En Santa Cruz de Tenerife, Junio de 2019.

Fdo.: la Arquitecta.

Silvia Buján Álvarez.  
Colegiada nº 2.854